




г. Москва, ул. Рябиновая , д. 26, стр. 2, офис 408 тел. (495) 989-6198

Инструкция по пользованию системой управления освещением, вентиляцией, системой контроля протечек воды и системой микроклимата помещения.

Управление освещением

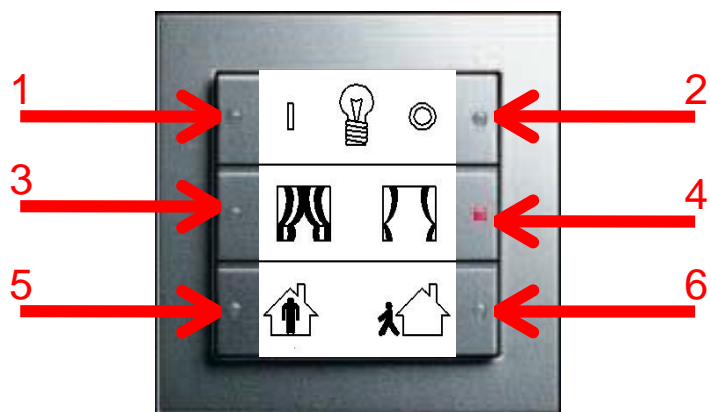

Клавиша 9/10 – управление люстрой и

Клавиша 1/2 – включение/выключение

подсветки


Клавиша 3/4 и 7/8 – управление шторами.

Кратковременное нажатие на кнопки: 3 и 7 - пошаговое закрытие штор; 4 и 8 – пошаговое открытие шторы. Удержание кнопок: 3 и 7 – полное закрытие шторы; 4 и 8 – полное открытие шторы.

Кнопка 5 – «Я ДОМА».

Кнопка 6 – «Я УШЁЛ» – выключение всех групп света - длинное нажатие.

вентиляцией. Короткое нажатие кнопки 9 – включение люстры. Короткое нажатие кнопки 10 – выключение люстры.

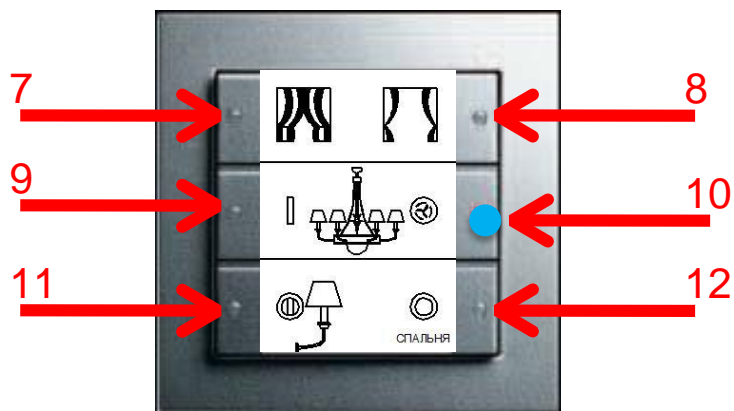

Долгое нажатие кнопки 9 (1,5 сек) – включение вентиляции 2-ого этажа. Долгое нажатие кнопки 10 (1,5 сек) – выключение вентиляции 2-ого этажа. При этом при включенной вентиляции будет гореть синий светодиод на кнопке 10.

Кнопка 11 – включение/выключение настенного светильника.

Кнопка 12 – выключение света в спальне.




2

Управление системой контроля протечек воды




В Вашем доме установлена система контроля протечек воды.

При возникновении протечки воды происходит автоматическое перекрытие клапанов подачи воды.

Для открытия клапанов необходимо устранить протечку, насухо вытереть датчик протечки и включить/выключить свет в помещении с/у, нажав клавишу с символом  .


Так же при включении/выключении света на первом этаже: с выключателя перед входом в с/у SE1.13 и в с/у с выключателя в SE1.12 и на втором этаже: перед входом в ванную родителей SE2.7, в ванной родителей со всех выключателей SE2.8 - SE2.10, перед входом в

гардеробную Даши SE2.15, в ванной Даши SE 2.17 и перед входом в ванную няни SE 2.21 - происходит открытие клапана. При этом, если протечка не устранена и датчики находятся в мокром состоянии, то клапана не откроются - необходимо устранить проблему, вытереть насухо датчик и нажать клавишу с символом .




3

Управление микроклиматом в помещении

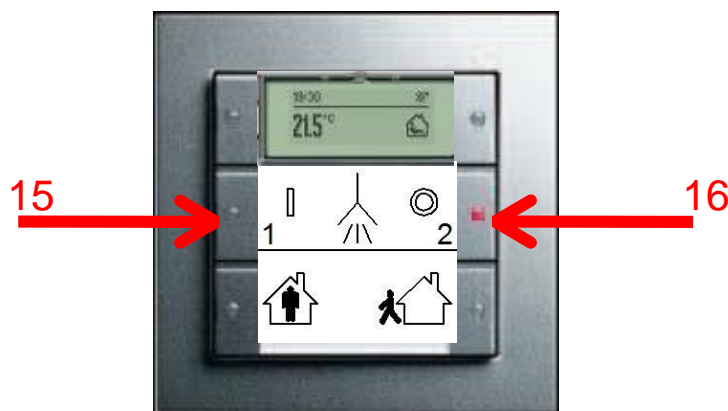

Клавиша 15/16 – управление верхней подсветкой и скоростью вентиляции кондиционера. Короткое нажатие кнопки 15 – включение верхней подсветки. Короткое нажатие кнопки 16 – выключение верхней подсветки. Долгое нажатие кнопки 15 (3 сек) – включение 1-ой скорости вентиляции кондиционера. Долгое нажатие кнопки 16 (3 сек) – включение 2-ой скорости вентиляции кондиционера. При этом скорость вентиляции будет отображаться на дисплее.4



4